

VZDRŽEVANJE ČISTILNE NAPRAVE H2E


Bioško čistilno napravo H2E je treba **prazniti** v primernih časovnih obdobjih. **Pogostnost** določimo tako, da **sprotno preverjamo** funkcionalnost naprave in skrbimo, da uporabni volumen naprave ni zmanjšan čez določeno raven.

Vsaj **1-krat mesečno** svetujemo preverjanje nivoja odpadne vode v čistilni napravi in preverjanje stanja v povezovalnih kanalih med primarnim usedalnikom in biofiltrm.

Primarni usedalnik praviloma* praznimo tedaj, ko se z mineralnimi ostanki zapolni **četrtna** uporabnega volumna, kar pomeni do višine **40 cm od dna** čistilne naprave.

Biofilter, v katerem je nameščen biološki nosilec, NE POTREBUJE ČIŠČENJA ALI PRAZNJENJA!

Pri odstranjevanju usedlin najprej odsesamo oz. odstranimo s površine trdne odpadke, šele za tem tekočine in blato, ki se nahaja na dnu primarnega usedalnika. Popolno čiščenje oziroma praznjenje naprave lahko opravimo s pomočjo vozila, opremljenega s sesalno cevjo. Čiščenje lahko izvaja samo pooblaščen oseba in usposobljena podjetja, specializirana za čiščenje in prevzem komunalnih odpadkov.

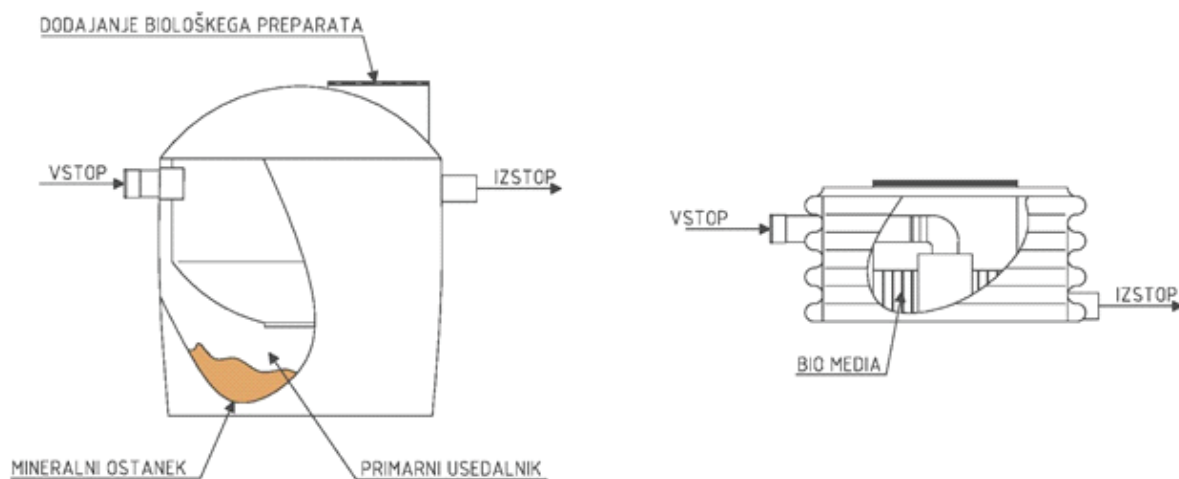

Ekomunala d.o.o.
Šmartinska cesta 152G
1000 Ljubljana
T: 01-620-88-67
M: 040 206 562; 041 222 820
E: info@ekomunala.si
W: www.ekomunala.si


VZDRŽEVANJE ČISTILNE NAPRAVE H2E

Za nadzor količine usedlin uporabimo 2,5 m dolgo leseno palico, na katero 40 cm od konca zarišemo vidno oznako. Palico z oznako navzdol vstavimo skozi cev za praznjenje in preverimo debelino usedlin, podobno kot raven olja v avtu. Za učinkovito delovanje čistilne naprave H2E je treba **REDNO** dodajati biološki preparat **H2E NET** v odtok, WC ali neposredno v primarni usedalnik čistilne naprave. **Ob večjih obremenitvah** čistilne naprave povečamo doziranje preparata, in sicer na vsak kubični meter nove onesnažene vode dodamo vsaj 40 ml biološkega preparata. **(min 40 ml/m³).**



Doziranje

Tip čistilne naprave H2E	Količina biološkega preparata H2E NET
1-5 PE (za 1 – 5 oseb)	1 dcl / 7 dni
6-10 PE (za 6-10 oseb)	1 dcl / 7 dni
5-15 PE (za 5 – 15 oseb)	1-2 dcl / 7 dni
30 PE (za 30 oseb)	3-5 dcl / 7 dni
50 PE (za 50 oseb)	0,6-1,0 l / 7 dni



Ekomunala d.o.o.
Šmartinska cesta 152G
1000 Ljubljana

T: 01-620-88-67
M: 040 206 562; 041 222 820
E: info@ekomunala.si
W: www.ekomunala.si

